

深圳元初总仓生鲜产品检测报告

检测日期：2023年3月1日

序号	样本名称	包装日期	吸光度	抑制率%	定性	供应商
1	不知火丑柑	2023-3-1	1.006	1.67%	阴性	佳沃
2	灯笼果	2023-3-1	0.962	1.54%	阴性	源兴
3	南水梨	2023-3-1	1.015	1.68%	阴性	俊杰
4	甜心99草莓	2023-3-1	0.973	1.60%	阴性	桃源山水
5	武鸣沃柑	2023-3-1	1.007	1.63%	阴性	桂盈
6	翡翠香印青提	2023-3-1	1.072	1.77%	阴性	金刀卯
7	供港 南瓜	2023-3-1	0.957	1.55%	阴性	高超
8	供港 四季豆	2023-3-1	1.162	1.87%	阴性	高超
9	有机杭白菜	2023-3-1	1.226	1.96%	阴性	鑫茂
10	红又红番茄	2023-3-1	0.886	0.07%	阴性	凯盛浩丰
11	云南面条菜	2023-3-1	0.947	1.56%	阴性	联合菌业
12	供港 西芹	2023-3-1	0.940	1.52%	阴性	全发
13	供港 刺黄瓜	2023-3-1	0.875	1.25%	阴性	全发
14	青圆椒（西椒）	2023-3-1	1.044	1.76%	阴性	永佳
15	胡萝卜（单根）	2023-3-1	0.953	1.57%	阴性	永佳
16	梅州鲜艾叶	2023-3-1	0.836	5.73%	阴性	林谷鲜
17	湖南红线椒	2023-3-1	0.878	0.99%	阴性	湘大厨
18	供港 鸡毛菜	2023-3-1	0.963	1.60%	阴性	正禾

检测项目：有机磷及氨基甲酸酯类农药


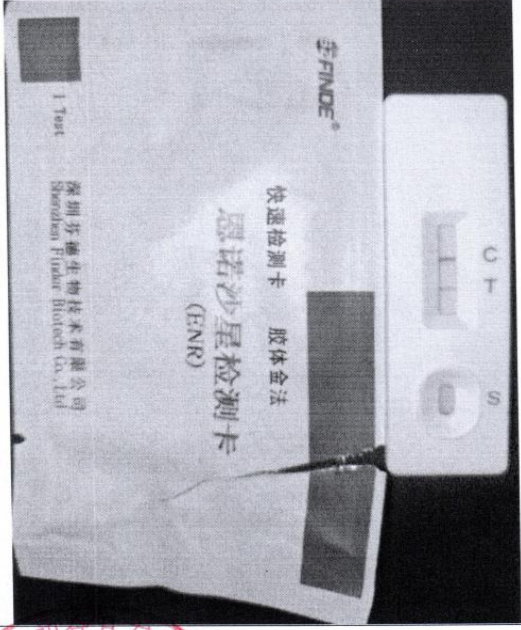
检测方式：酶抑制率法：（GB/T5009.199-2003）


抑制率是指酶的安全指数，抑制率大于50%的为农药残留超标。

检测人：陈家宝

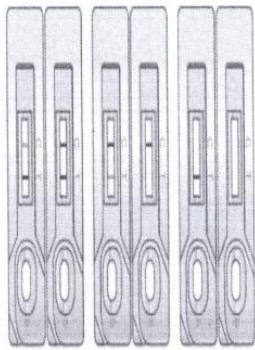
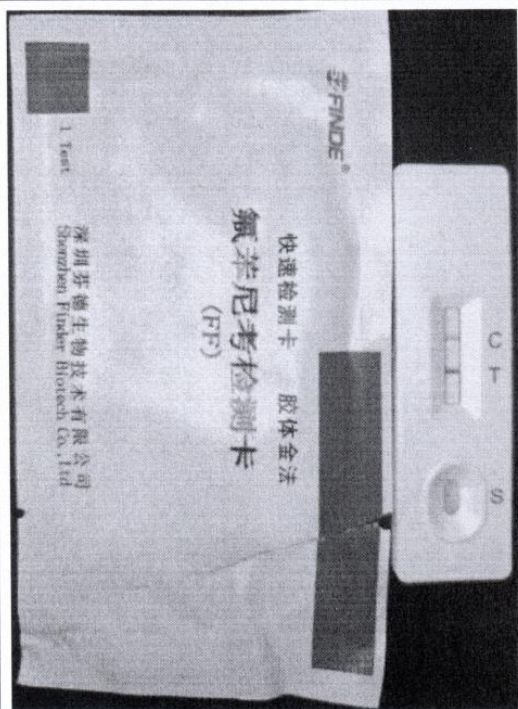
检验专用章

深圳元初总仓元童绿壳鸡蛋快速检测结果

样品名称	元童绿壳鸡蛋	生产日期	2023-2-28
检测时间	2023-3-1	检测人	陈家宝
检测项目	鸡蛋兽药恩诺沙星		
检测内容	判定标准	<p>8 结果判断 </p> <p>阴性: C线、T线均显色, 表示样品中浓度低于检测限, 或不含有。</p> <p>阳性: C线显红色, T线不显色, 表示样品中浓度高于检测限。</p> <p>无效: 未出现质控C线, 表明操作过程不正确或检测卡已失效。</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> <p style="text-align: center;">阴性 阳性 无效 无效</p>	
实际检测结果	检测结果图片		
结论	2023-2-28 批次元童绿壳鸡蛋检测结果为合格。		



深圳元初总仓元童绿壳鸡蛋快速检测结果

样品名称	元童绿壳鸡蛋	生产日期	2023-2-28
检测项目	鸡蛋兽药氟苯尼考		
检测内容	判定标准	实际检测结果	
氟苯尼考	<p>7 结果判断</p> <p>阴性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)显色与对照线一致或更深,表示样本中浓度低于检测下限。</p> <p style="text-align: center;">  阴性 阳性 无效 </p> <p>阳性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)不显色或比对照线浅,表示样本中浓度高于检测下限。</p> <p>无效:在检测窗内,对照线(C)不出现紫红色线。</p>		
判定	阴性		
结论	2023-2-28 批次元童绿壳鸡蛋氟苯尼考检测结果为合格。		

检测人: 陈家宝

备注: 氟苯尼考检测下限 0.2ppb (ng/ml)。

检测日期: 2023-3-1

